

## DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE

*(Ultimo aggiornamento: 09.09.2022)*

**Appalto Specifico n. 3171759 - Fornitura e posa in opera di arredi per aule e sala studio - immobile ex ENALC Hotel in via Bernardino da Monticastro, sede del nuovo Polo Universitario di Ostia**

### **Quesito A.1**

**Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto, si segnala che dal portale ANAC non è possibile generare il PASOE in quanto il CIG di gara risulta inesistente o non generato. Attendiamo vostre istruzioni su come procedere.**

### **Risposta al quesito A.1**

L'impossibilità di generare il PASSOE era da ascrivere al mancato perfezionamento del CIG.

Il CIG è stato perfezionato.

### **Quesito A.2**

**Buongiorno, ai fini dell'elettrificazione dei banchi studio dei monoblocco per la sala studio e delle pedane, vorremmo sapere dove si trovano gli attacchi della corrente che poi porteranno elettricità agli arredi.**

**Inoltre, si chiede la cortesia di poter allegare i requisiti e le certificazioni richieste per ciascun prodotto che dovrebbero essere indicate nel capitolo II descrizioni fornitura ma non riusciamo a trovare questo capitolo nella documentazione di gara.**

### **Risposta al quesito A.2**

Saranno presenti collegamenti a pavimento; per le sedute in linea è previsto un collegamento per fila; per la pedana è previsto un collegamento sotto la cattedra; per i tavoli monoblocco è previsto un collegamento ogni due tavoli monoblocco.

I requisiti e le certificazioni da presentare sono quelle indicate nel capitolo del Capitolato Speciale: "Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti" e nel "Requisiti ambientali e generali di sicurezza". Si rimanda, altresì, alle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico SDA.

### **Quesito A.3**

**Buongiorno, vorremmo avere dei chiarimenti relativamente i seguenti argomenti:**

**A.3.1 Può essere effettuata l'offerta anche se non siamo ancora in possesso di qualche certificato? Possono essere consegnati in fase di aggiudicazione?**

**A.3.2 La zona di scarico del materiale permette il passaggio di un mezzo di grandi dimensioni oppure presenta qualche tipo di limitazione?**

**A.3.3 Il montaggio è a carico della fornitura?**

**A.3.4 Per quanto riguarda le 507 sedute in linea con piano di scrittura:**

**esiste uno schema stratigrafico del pavimento?**

**le aule sono piane oppure su gradone? Hanno andamento rettilineo?**

**A.3.5 per poter quantificare la componente cablaggio è possibile avere uno schema (anche indicativo) dei punti di risalita dei cavi elettrici?**

**A.3.6 Per quanto riguarda i 14 tavoli studio da 4 posti cad: devono essere 4 posti in linea oppure 2+2 contrapposti?**

**A.3.7 Per quanto riguarda le 10 sedute operatore: la seduta operativa presenta un'incongruenza nella descrizione: lo schienale è in rete oppure imbottito?**

**Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro**

**Risposta al quesito A.3**

A.3.1 – Non si conferma. Secondo quanto indicato nel Capitolato d'oneri all'art. 15 "Offerta economica", punto c, il concorrente dovrà inviare *"come definito dal Capitolato integrativo, per ciascuna tipologia di prodotto, la relativa Scheda tecnica, unitamente alla documentazione contenente le caratteristiche tecnico-prestazionali e quella relativa ai requisiti di conformità richiesti per tutti i prodotti.*

A.3.2 - Non ci sono limitazioni per i mezzi.

A.3.3 - Come indicato nel Capitolato Tecnico, l'oggetto della procedura è la fornitura e posa in opera di arredi.

A.3.4. - Si allega particolare costruttivo del solaio. Le Aule sono in piano. Le sedute in linea con piano scrittura e saranno allineate come da elaborati grafici allegati al Capitolato Tecnico.

A.3.5 –Si allega schema indicativo. Saranno presenti collegamenti a pavimento; per le sedute in linea è previsto un collegamento per fila; per la pedana è previsto un collegamento sotto la cattedra; per i tavoli monoblocco è previsto un collegamento ogni due tavoli monoblocco.

A.3.6 - Nel Capitolato Tecnico sono indicate le misure del piano dei tavoli monoblocco.

A.3.7 - Si richiede lo schienale in rete.

**Quesito A.4**

**Buongiorno, con la presente sono a chiedere la seguente delucidazione: a pagina 17 del disciplinare di gara si dice che la dichiarazione sostitutiva generata dal sistema deve essere in bollo ma apponendo come suggerite la marca da bollo su di essa occorre scansionare il documento e nel riallegarlo il sistema da errore. Con la presente siamo dunque a chiedervi dove poter allegare la scansione del bonifico bancario.**

**Risposta al quesito A.4**

La documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere inserita nella sezione relativa alla "Dichiarazione integrativa - Allegato 1", ovvero in qualsiasi altra sezione attinente la documentazione amministrativa.

**Quesito A.5**

**Buongiorno,**

**vogliamo avere conferma che sia possibile offrire lavagne con superficie in acciaio smaltato porcellanato (anziché in ardesia) in quanto l'ardesia è difficile da reperire, non si può avere una unica lastra di dimensioni come richieste, si può scheggiare facilmente.**

**Risposta al quesito A.5**


Non si conferma. Le lavagne devono essere in ardesia naturale liscia, potranno essere composte da più lastre modulari, adeguatamente dimensionate (2/3 lastre).

**Quesito A.6**

**Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se i documenti comprovanti i CAM relativi ai prodotti offerti, debbano essere allegati in fase di offerta o forniti dopo l'eventuale aggiudicazione. attendiamo cortese riscontro.**

**Risposta al quesito A.6**

Si rimanda alla risposta al quesito A.3.1. Tutta la documentazione richiesta ai fini della verifica della conformità della fornitura proposta, dovrà essere trasmessa al momento della presentazione dell'offerta.

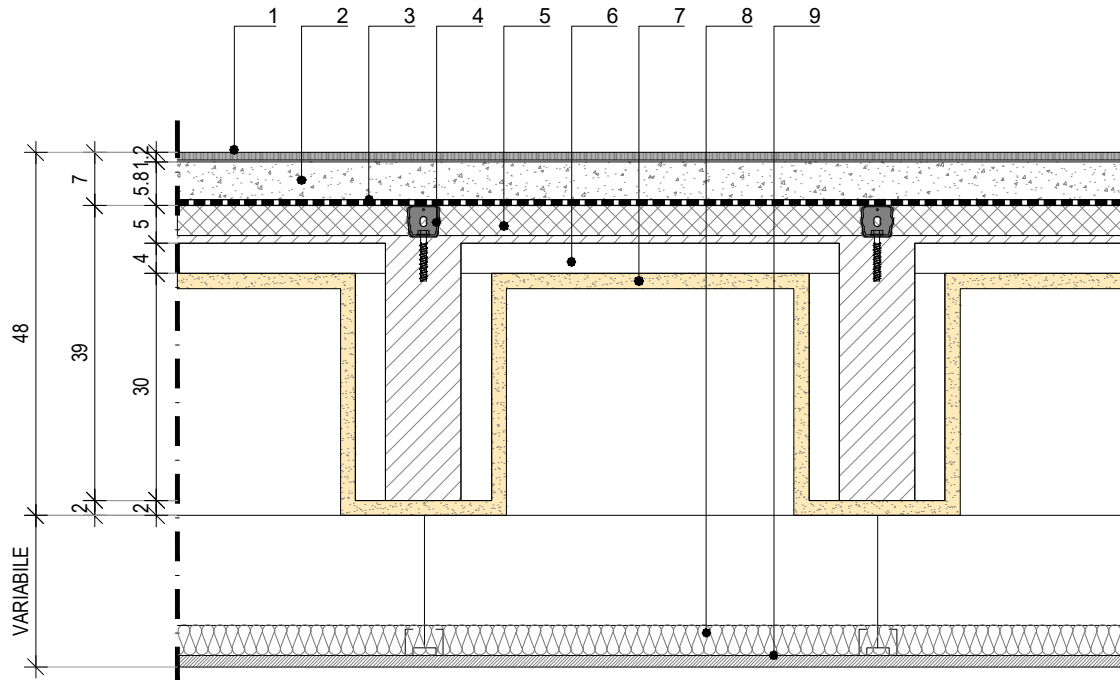

1. Pavimento (per il tipo di finitura si vedano piante delle finiture) sp. totale 12 mm
2. Massetto di posa alleggerito tipo LECAMIX FACILE o equivalente sp. 5 cm
3. Materassino acustico anticalpestio tipo ISOLMANT UNDERSPECIAL o equivalente sp. 8 mm
4. Connettore meccanico
5. Massetto strutturale tipo LECA 1600 o equivalente sp. 4 cm, realizzato su 1 cm di massetto esistente
6. Solaio esistente in laterocemento h. 34 cm
7. Protezione del solaio REI 60 realizzato con intonaco antincendio leggero, a base vermiculite e gesso tipo PROMASPRAY®-P300 o equivalente, in classe A1, applicato a spruzzo, sp. 20 mm
8. Isolamento in lana di vetro, sp 4 cm
9. Controsoffitto (per il tipo di finitura si vedano piante delle finiture)

## NOTE:

- Per le finiture si vedano elaborati architettonici

